



1. Access製品版 (Access2013対応)
2. Runtime版 (Access2013対応)

## 1. Access製品版（Access2013対応）

在庫.accdeを起動した時、以下のメッセージが表示れるのは、悪意あるプログラムが含まれている時の警告メッセージが表示される要にAccessは基本的に作れていますが、セキュリティー対策をしているPCでこのメッセージが表示されるの煩わしい場合は解除することが出来ます。



「在庫.accde」を起動後に以下メッセージが表示されます。

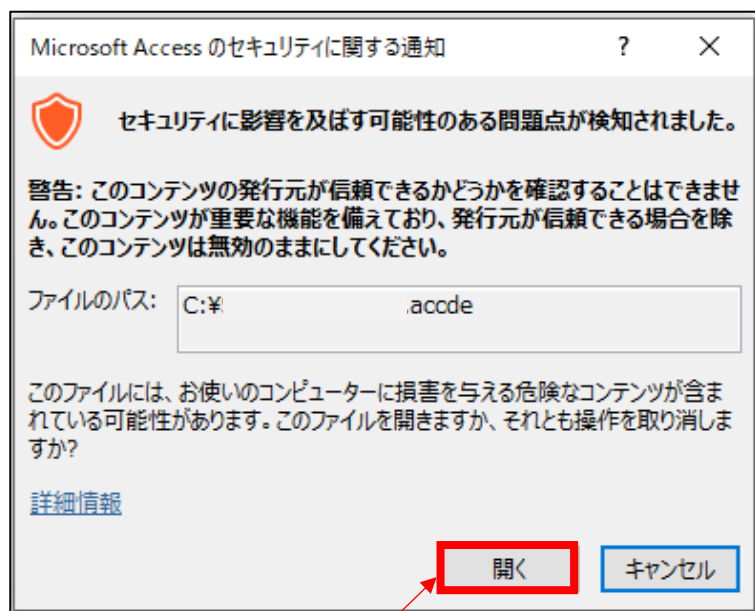

Shift ↑ キーを押しながらクリックして下さい。

## 「セキュリティに関する通知」の対処（アクセス製品版）

①




クリックして下さい。

②




クリックして下さい。


③

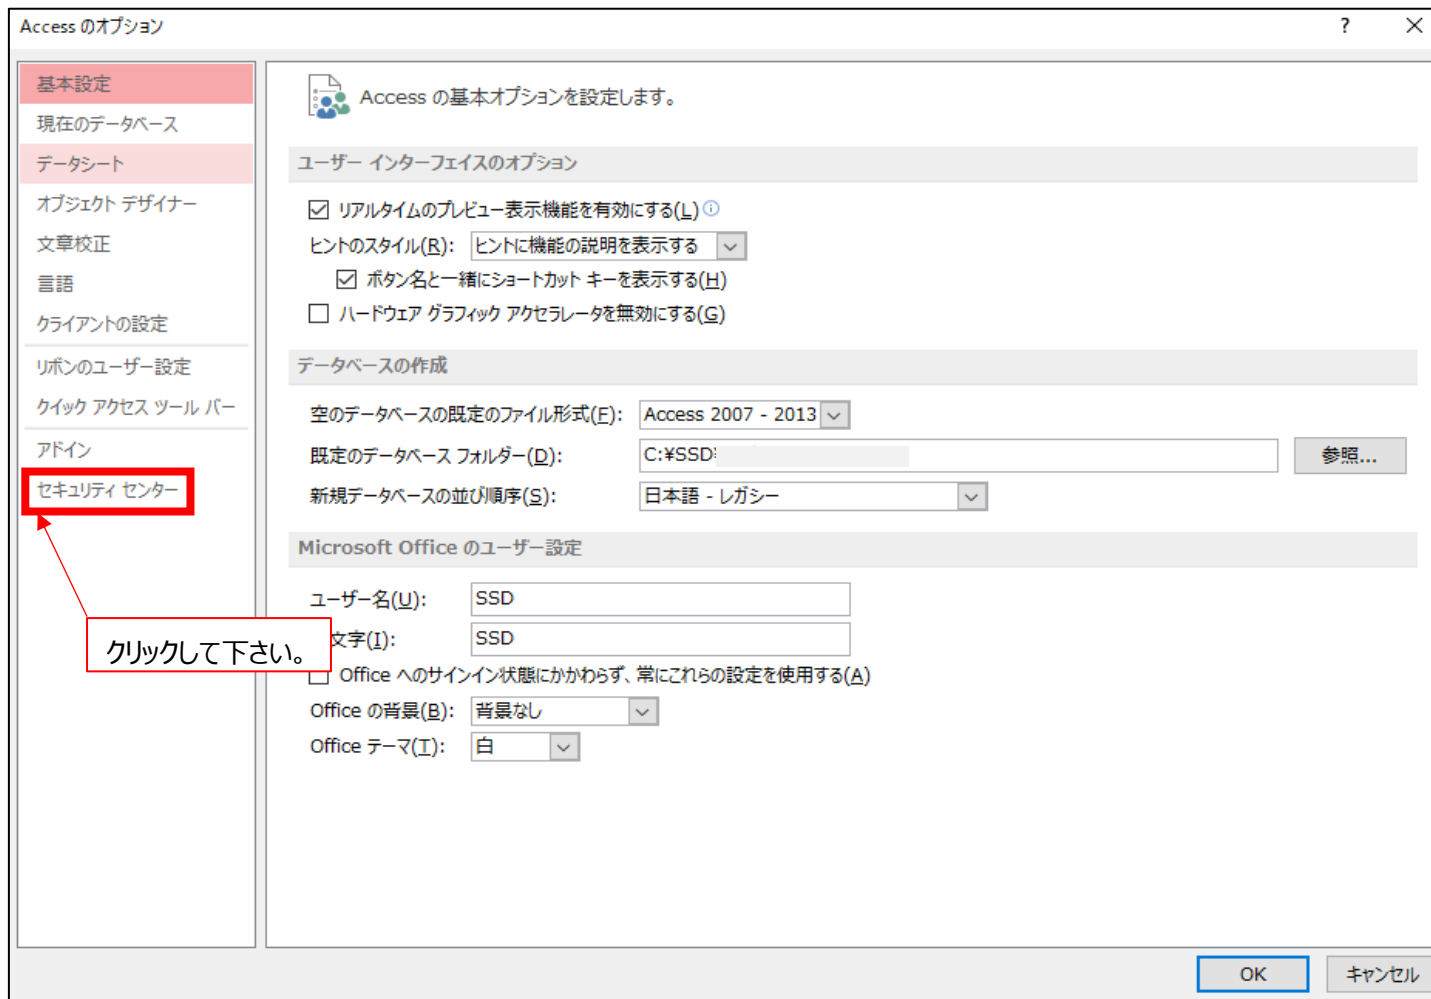


④



⑤



⑥





⑦

Microsoft Office の信頼できる場所

警告: この場所は、ファイルを開くのに安全な場所であるとは見なされません。場所を変更または追加する場合は、その場所が安全であることを確認してください。

パス(P):  
C:¥SSD

参照(B)...

☒ この場所のサブフォルダーも信頼する(S)

説明(D):

作成日時: 2020/07/10 11:43


OK キャンセル

Accessを使うサブフォルダーがある場合はチェックして下さい。

クリックして下さい

「セキュリティーに関する通知」の対処 (アクセス製品版)


⑧

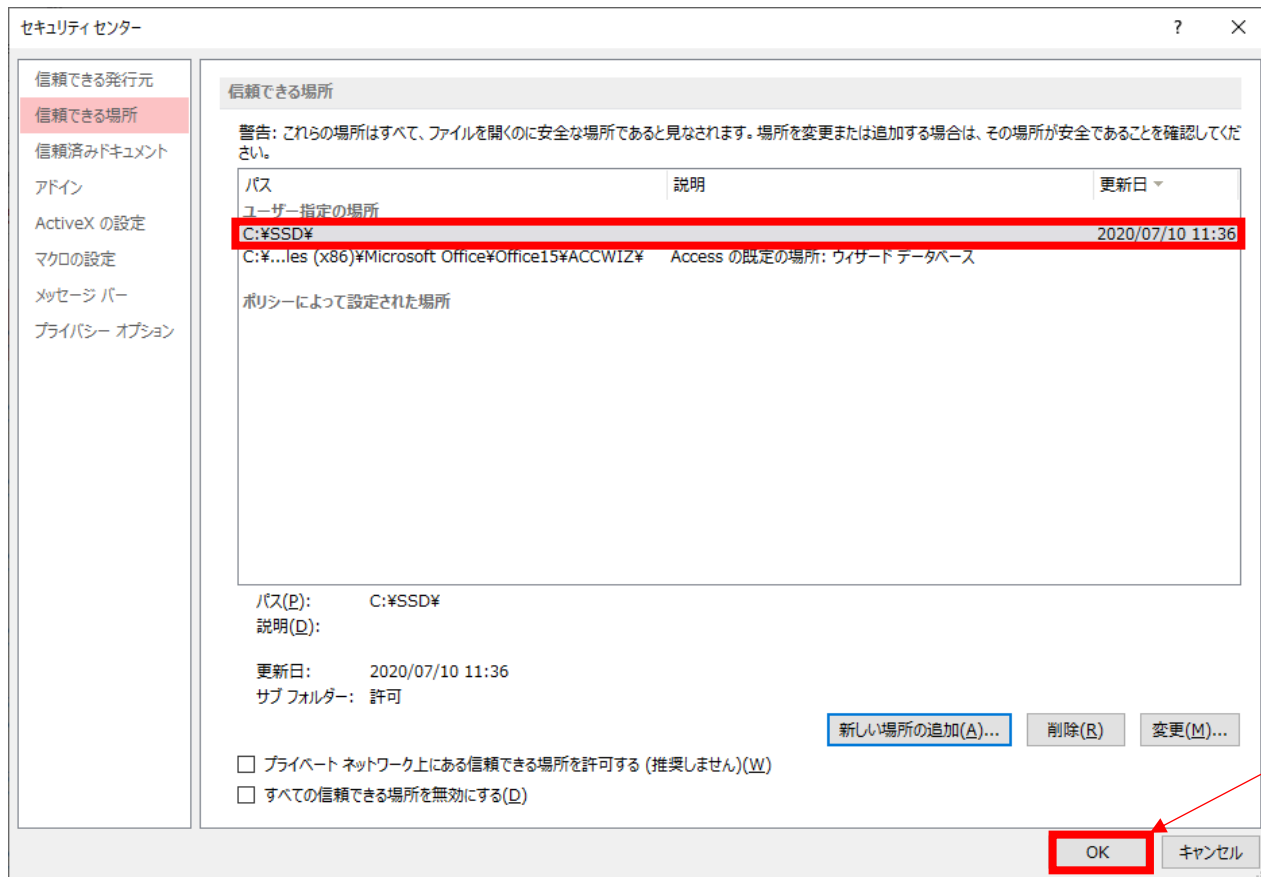

クリックして下さい

## 「セキュリティに関する通知」の対処（アクセス製品版）

⑨

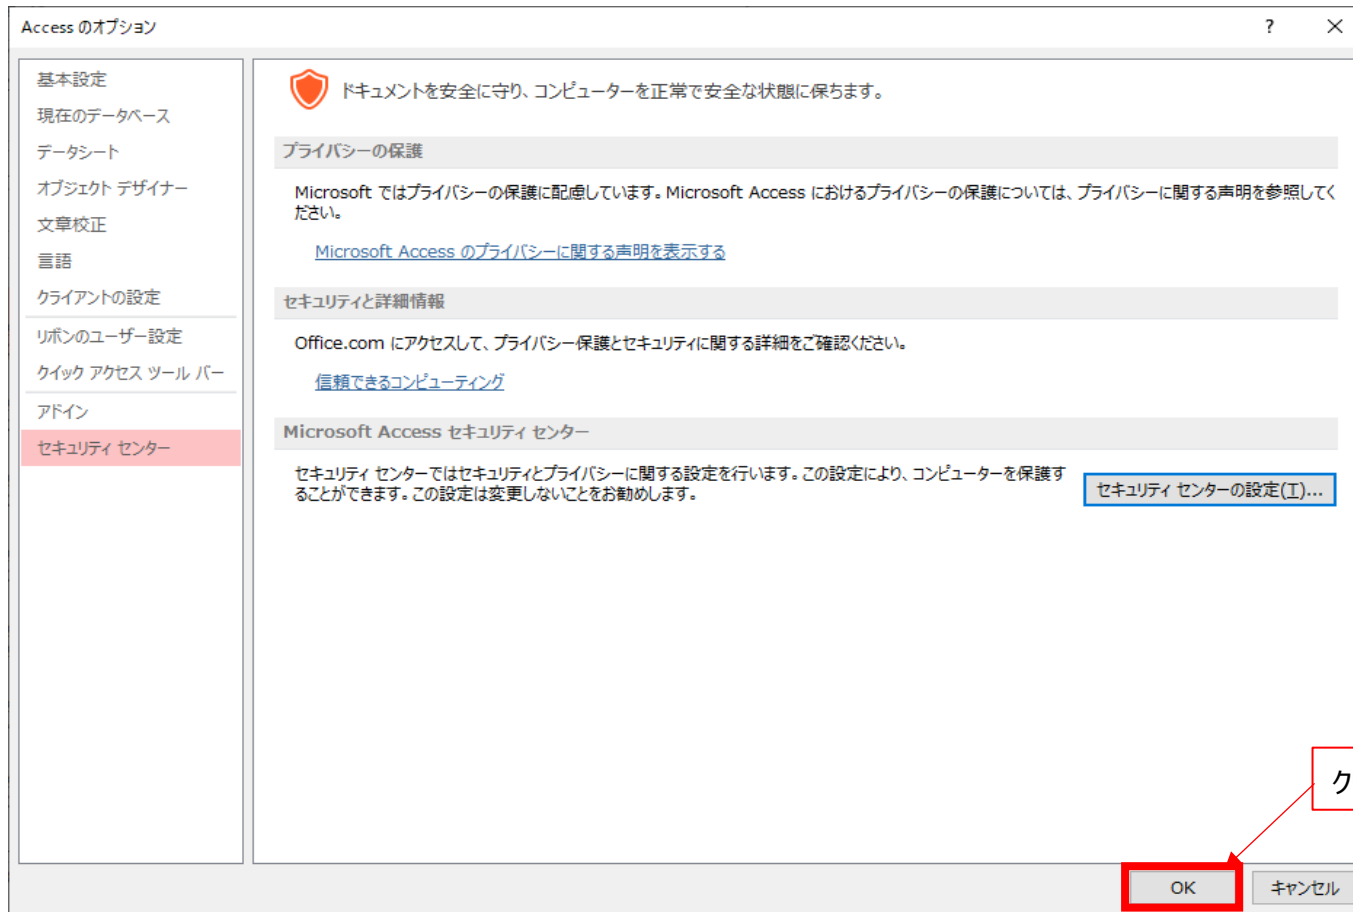

⑩

①の画面に戻ったら画面右上の×ボタンで終了して下さい




クリックして下さい

追加した新しく信頼できるフォルダに配置したSlm.accdeを起動して以下メニュー画面が表示されれば設定完了です。



## 2. Runtime版（Access2013対応）

在庫.accdeを起動した時、以下のメッセージが表示れるのは、悪意あるプログラムが含まれている時の警告メッセージが表示される要に Accessは基本的に作れていますが、セキュリティー対策をしているPCでこのメッセージが表示されるの煩わしい場合は解除することが出来ます。

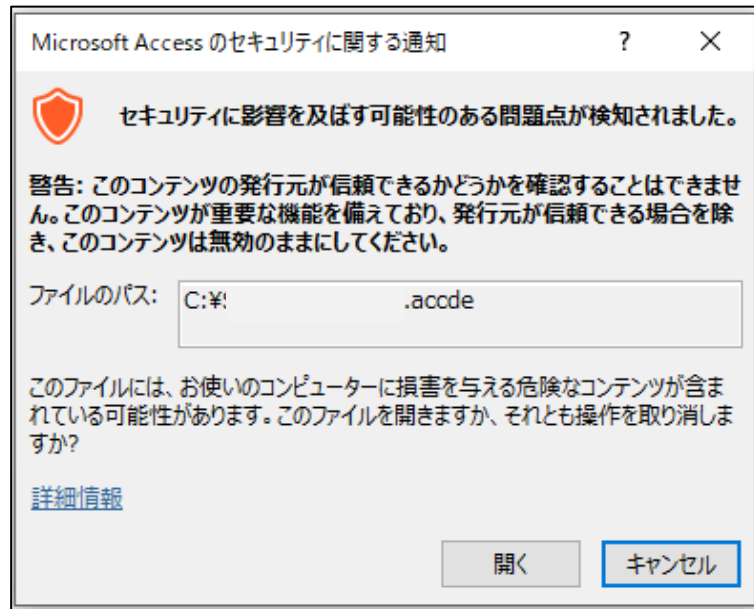

注) アクセス製品版で以下対応を行うと、同じように「セキュリティーに関する通知」メッセージ表示は発生しません。

- ① キーボードより「Windows」キーと「R」キーを同時に押しませう注)「Windows」キーはキーボード左下

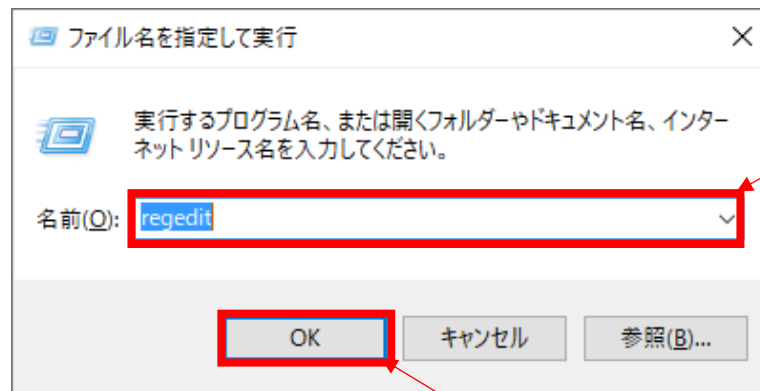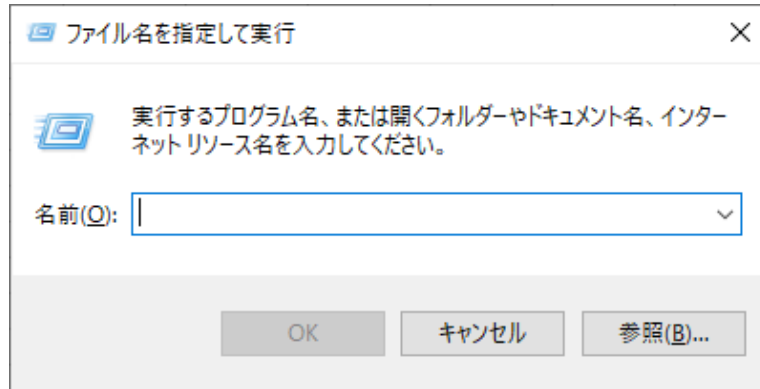


regedit

クリックして下さい

- ② 赤枠のフォルダーへ進めて下さい。(クリック若しくはダブルクリック)




- ③ 赤枠のフォルダーへ進めて下さい。(クリック若しくはダブルクリック)

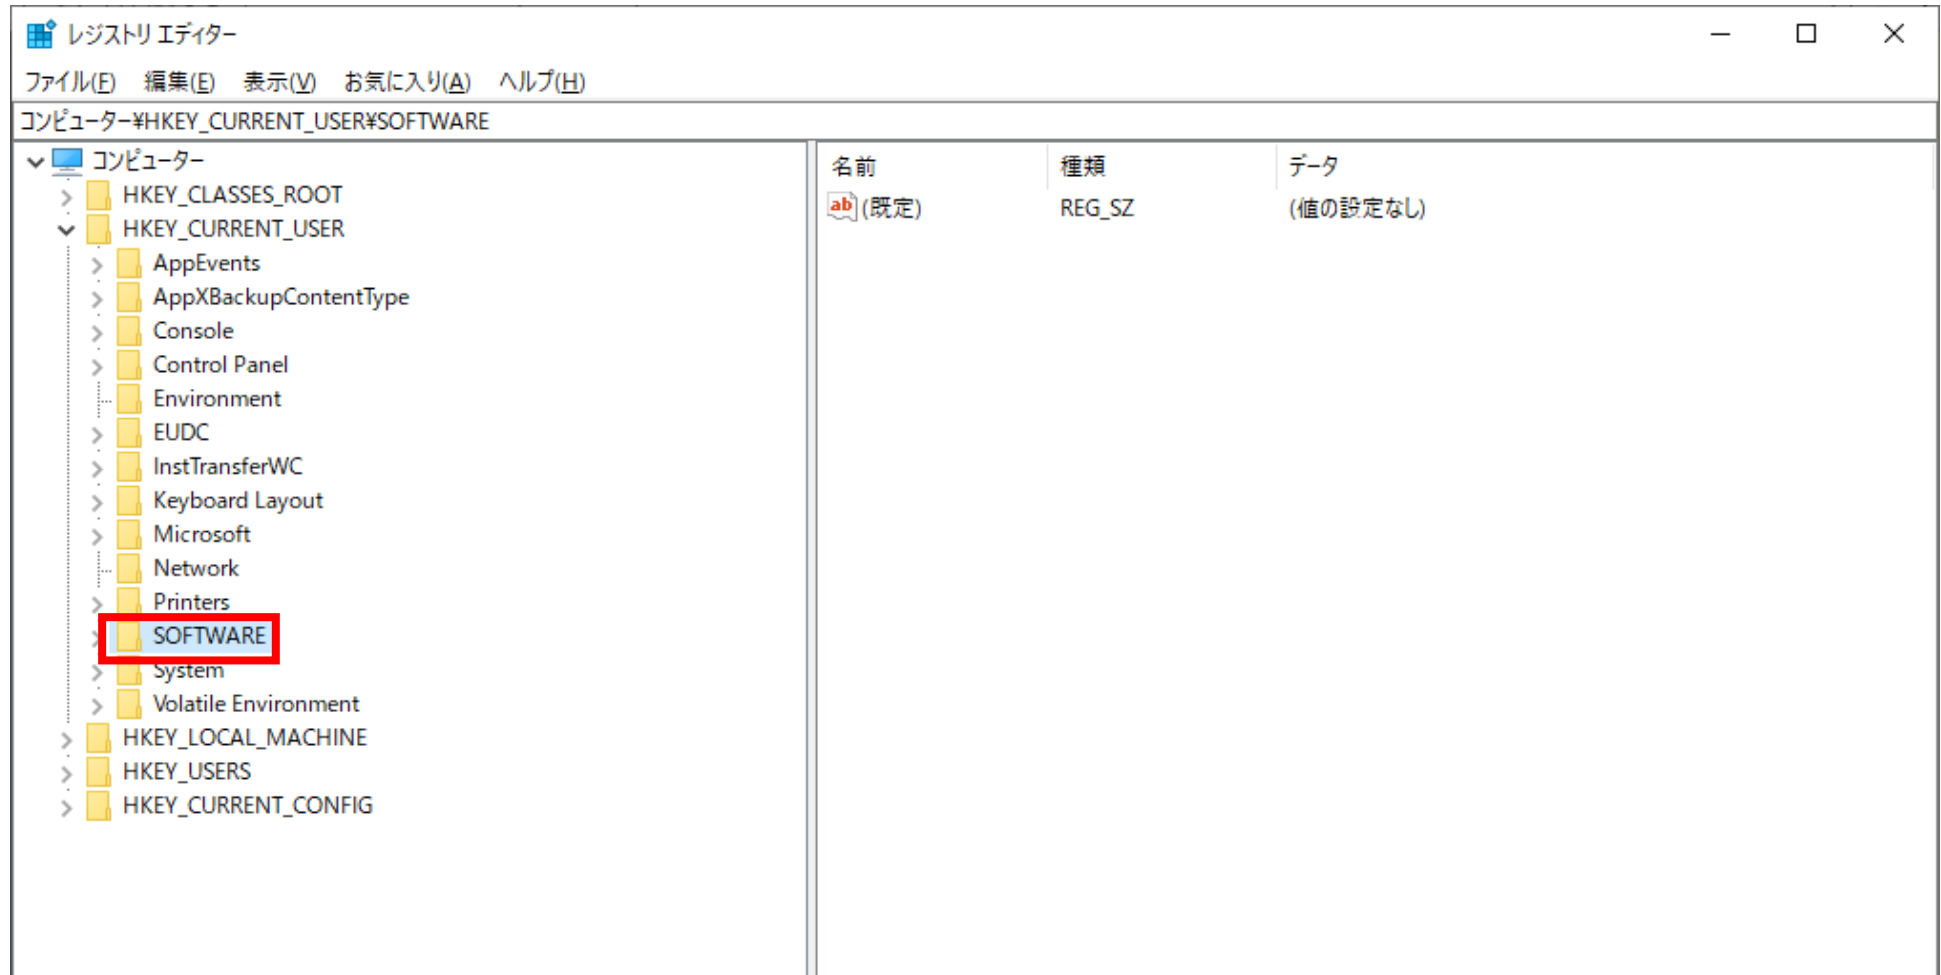




- ④ 赤枠のフォルダーへ進めて下さい。(クリック若しくはダブルクリック)




- ⑤ 赤枠のフォルダーへ進めて下さい。(クリック若しくはダブルクリック)

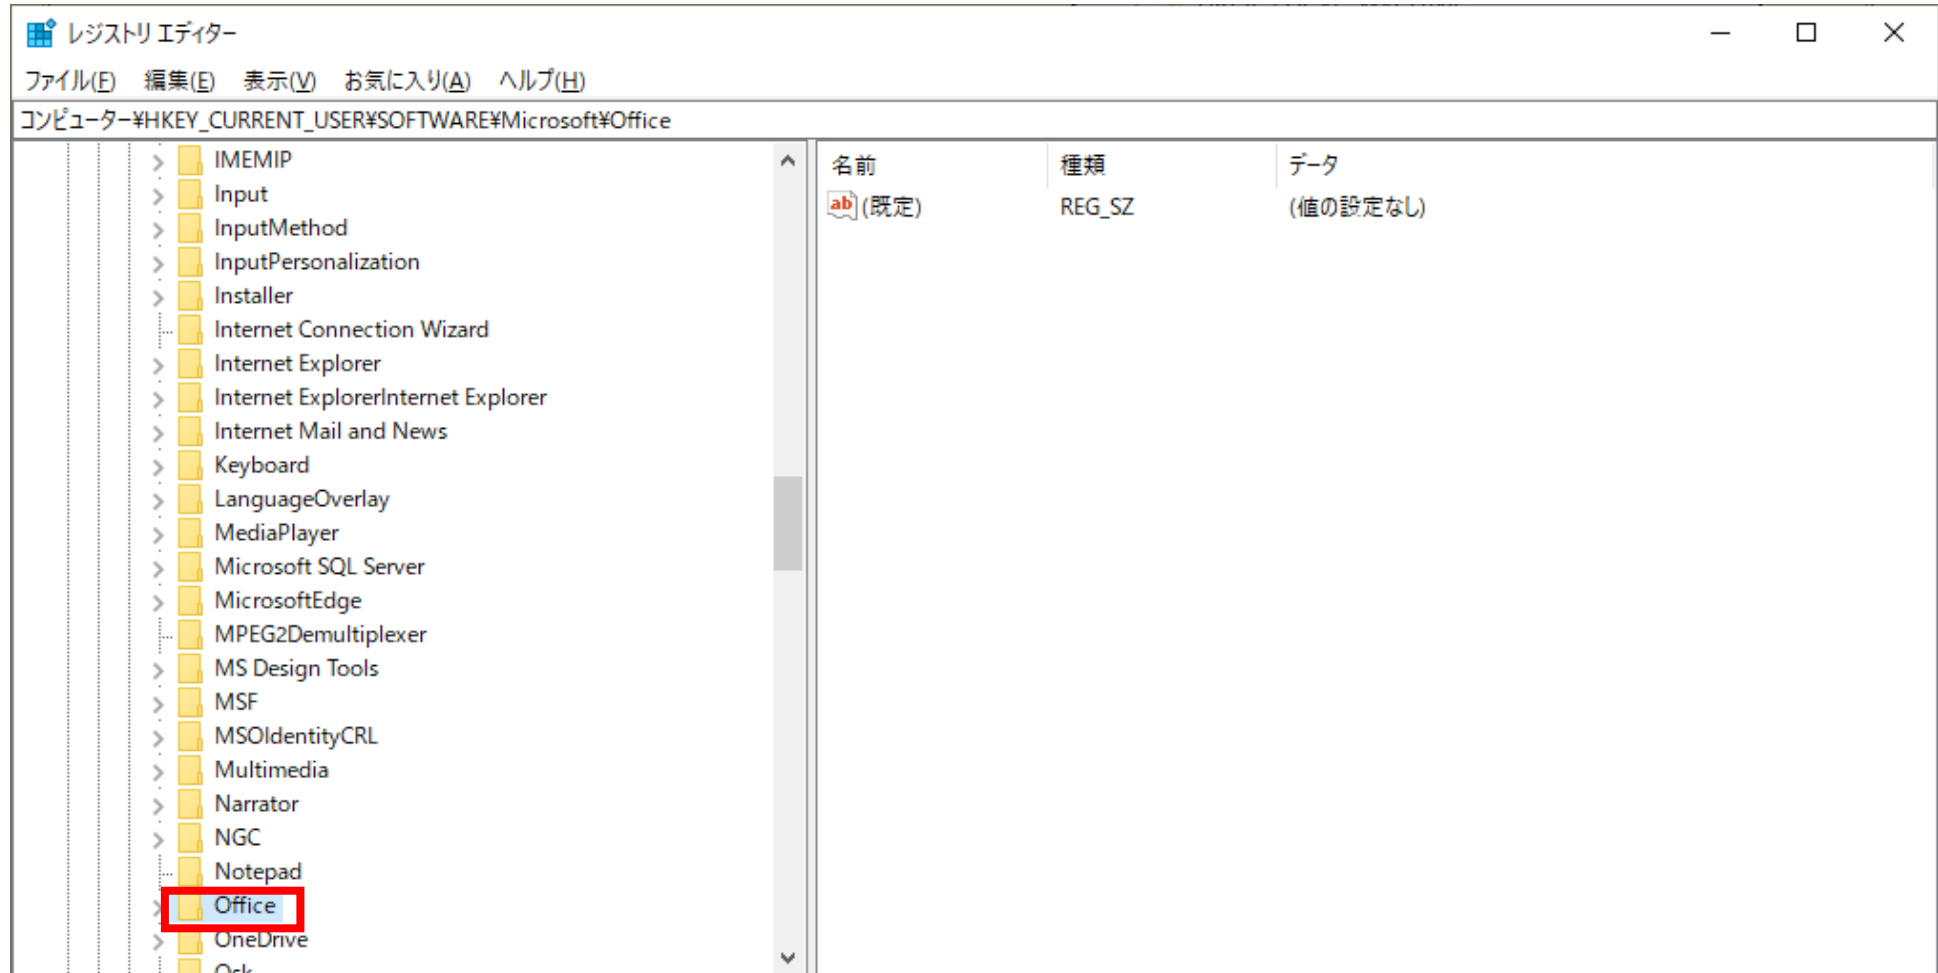


⑥ 赤枠のフォルダーへ進めて下さい。(クリック若しくはダブルクリック)



⑦ 赤枠のフォルダーへ進めて下さい。(クリック若しくはダブルクリック)

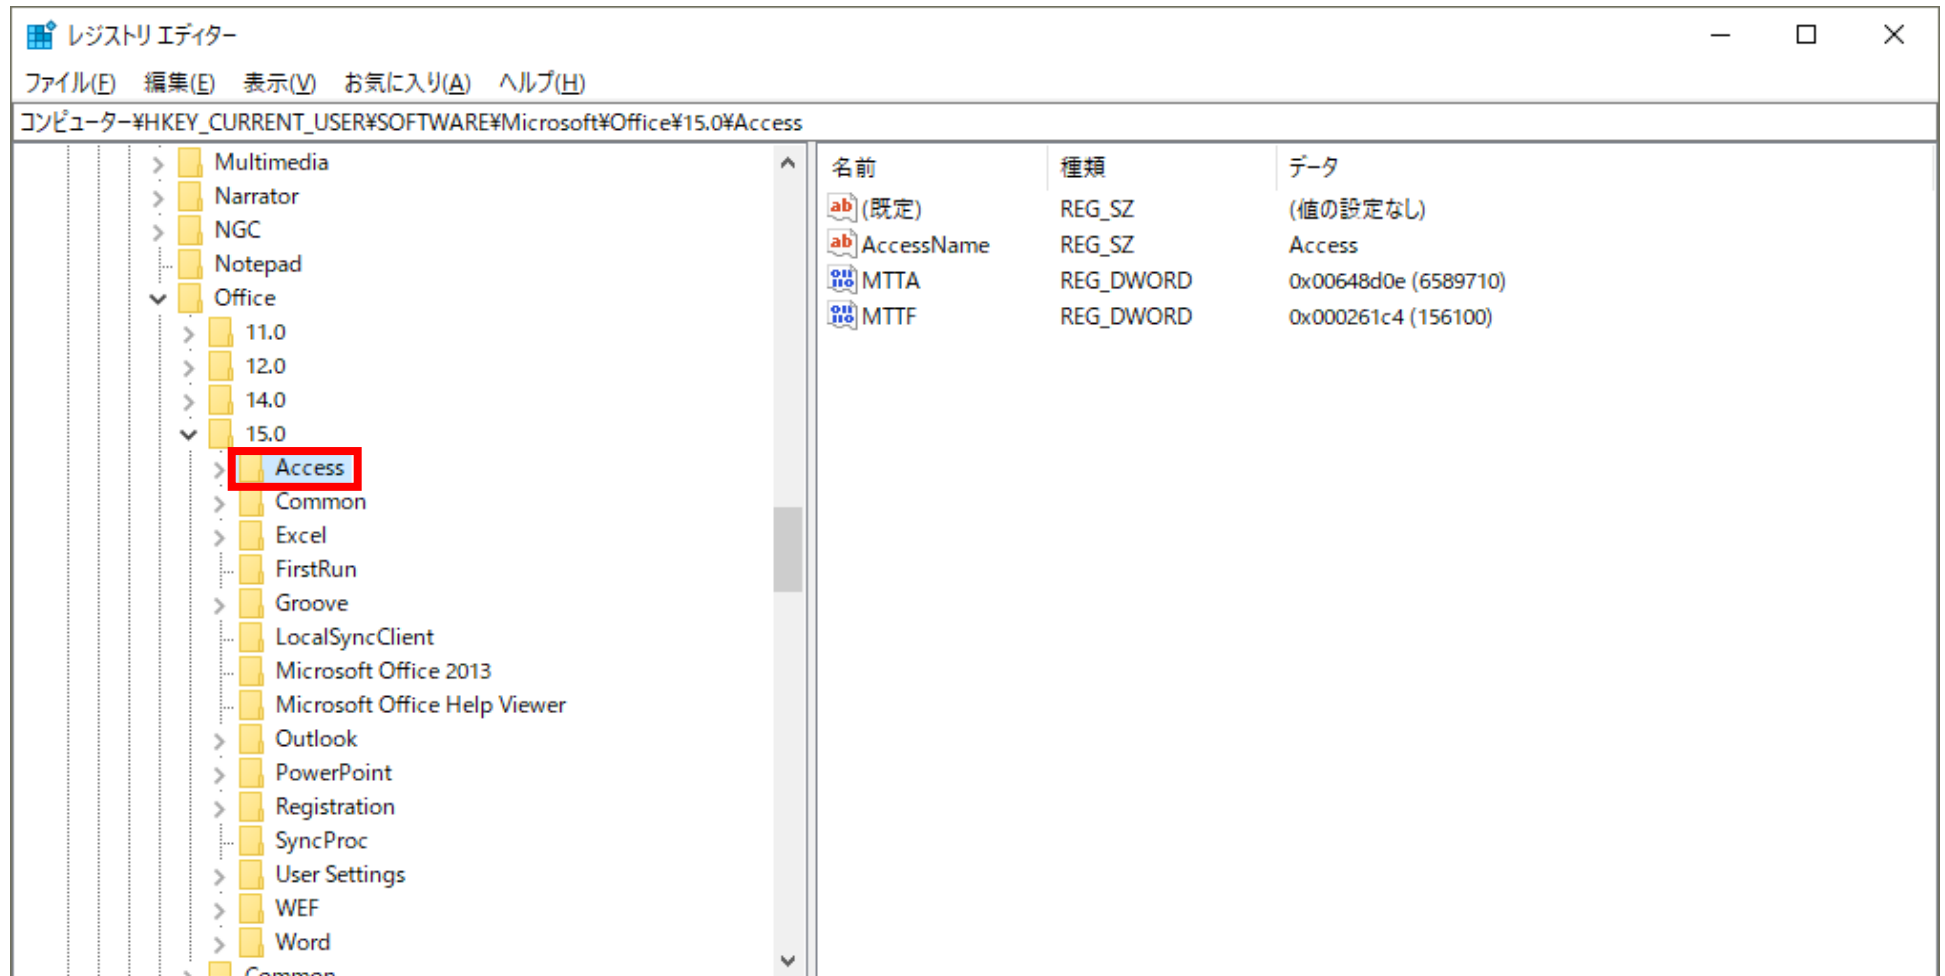

⑧



⑨

レジストリ エディター

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ヘルプ(H)

コンピュータ\HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Access\Security

名前	種類	データ
(既定)	REG_SZ	(値の設定なし)
VBAWarnings	DWORD	0002 (2)

修正(M)...  
ハイナリデータの修正(B)...  
削除(D)  
名前の変更(R)

右クリックして、修正(M)を選択して下さい

DWORD (32 ビット) 値の編集

値の名前(N): VBAWarnings

値のデータ(V): 2

表記  
☒ 16 進数(H)  
☐ 10 進数(D)

OK キャンセル

DWORD (32 ビット) 値の編集

値の名前(N): VBAWarnings


値のデータ(V): 1

表記  
☒ 16 進数(H)  
☐ 10 進数(D)

OK キャンセル

クリックして下さい。


⑩



⑪


## VBAWarningsが見渡らない時の処理になります。

注) ⑩まで完了していれば⑪、⑫、⑬の対応は対象外となります。





⑫

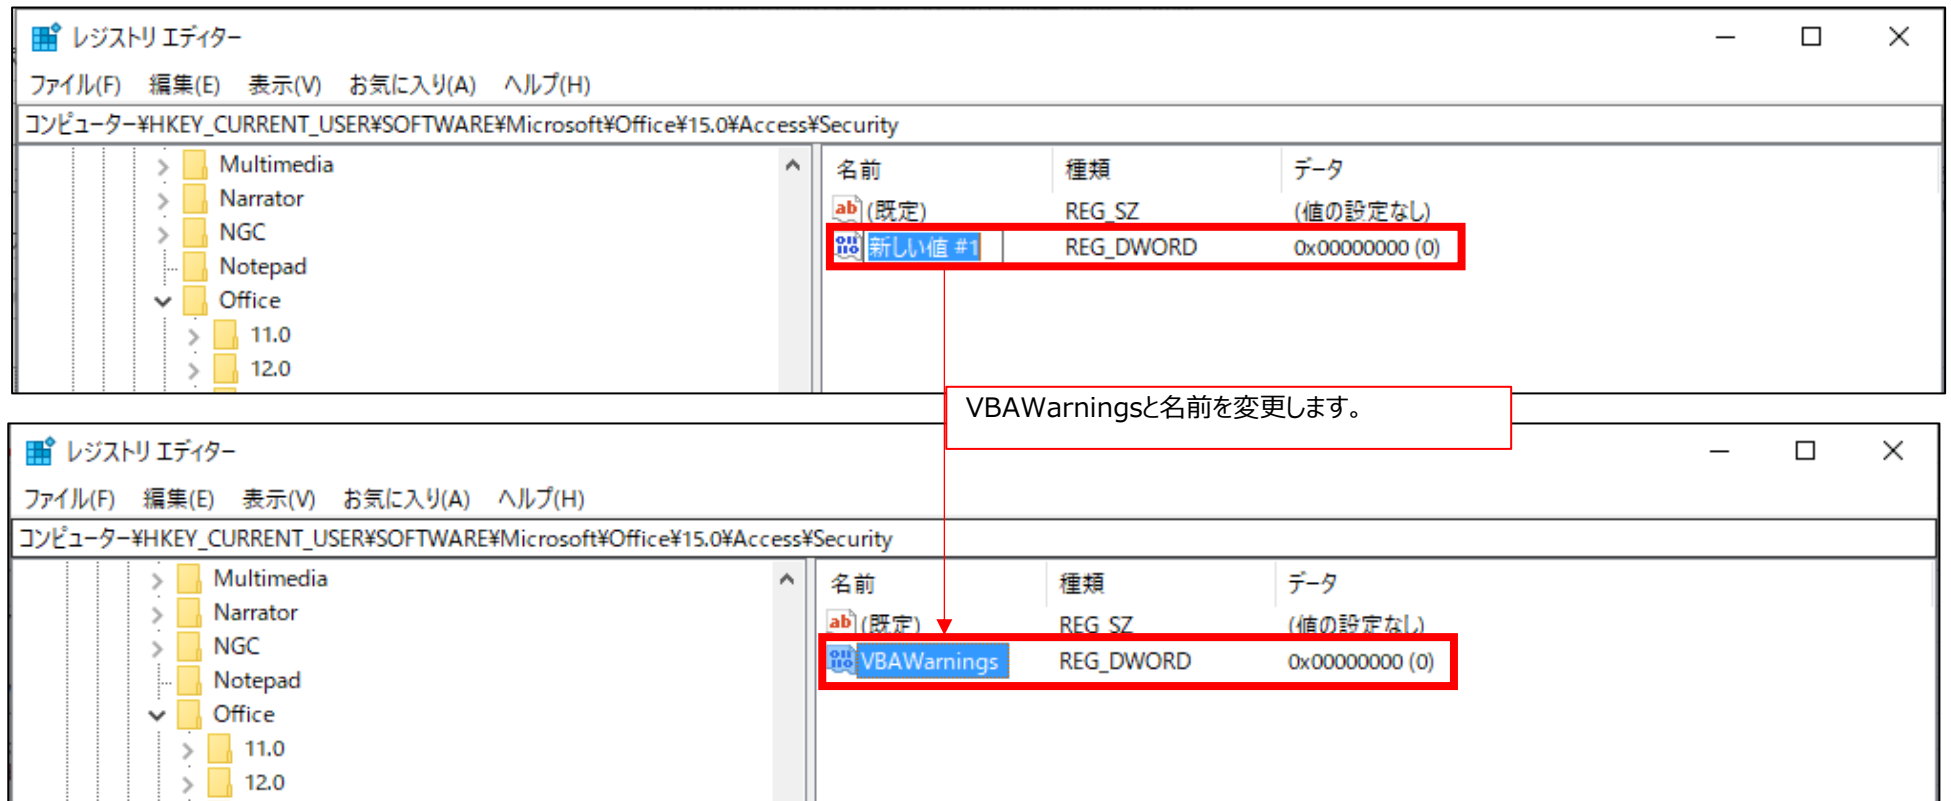

注) VBAWarningsは半角で入力して下さい。「VBAW」は半角大文字になります。 誤 : vbawarnings 正 : VBAWarnings

「セキュリティに関する通知」の対処 (ランタイム版)

⑬

